

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 **三報**)

所 名 千葉 SC 千葉北 ST

発生日時 4 月 16 日 13 時 25 分

報告書作成 4 月 16 日 16 時 30 分

工事名	SE門司吉志店 トイレ増設工事	工事番号	210000499	SC.ST長名	木村敏幸	SC.ST名	北九州
発注者	株式会社セブン-イレブン・ジャパン	工 期	2021/4/19 ~ 4/28	進捗率	20	%	

状

(根本原因)

- ・端末を含む電源供給された配線を作業場から安全な箇所に移動させないまま、作業を進めていたこと。
- ・SC長、ST長は、十分な作業計画がないまま、作業を開始させていること(活線作業・解体手順)


(再発予防策)

- ・作業に不必要な配線は一次、移動させて、新設配線作業時に適切に配線する手順で進めること。
- ・活線作業は行わない。やむを得ない活線作業は決裁者(SC長)の承認を得た作業手順で行うこと。

災害発生状況図(平面図)



照明器具取外しの際、電源線の末端をビニルテープで絶縁処理していたが、天井軽鉄作業時に軽鉄材に接触して店舗を全停電させた。(末端の処理テープが外れていた)

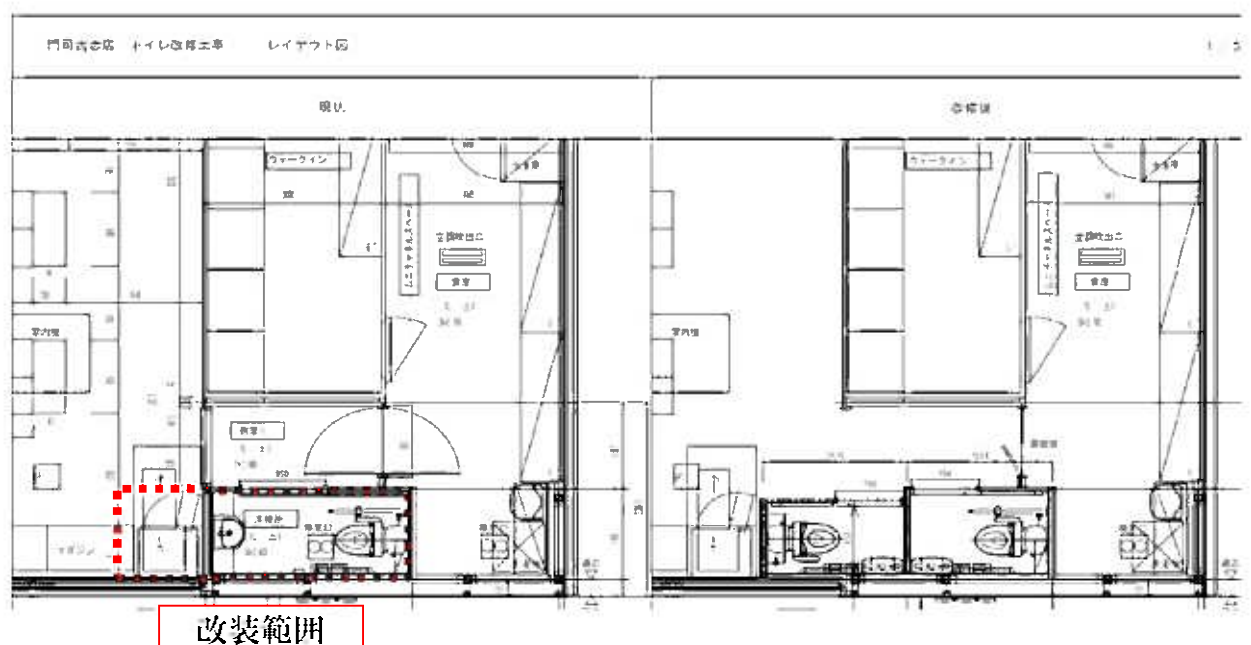

災害発生状況図(平面図)

現地調査計画書

案件ID	210000499	工事名	(見/1/15 個票)小便器洋便器化見積依頼		
S/L・S/L 会社名	福岡SC/北九州ST	記入者	下田 敏広	日付	2021年1月7日

施設情報					
施設名	門司吉志店	施設番号	0010356211	都道府県	福岡県
区域	北九州	地域	小倉北	施設タイプ	C
開業日	2014/08/28	免主日時	2021/01/04	伝通者	山口 誠
所有区分	S				

場所	トイレ前室	売場
設備名称 (階位)		その他
依頼内容	(見/1/15 個票)小便器洋便器化見積依頼	

■調査開始前確認事項：各現場調査の前々日に必ず行われる場合は、お客様に必ずお伝えを

☒ お客様への挨拶 ☒ 記録用紙・フォーム (Form 1)、保管

■環境・安全問題に関する事前確認事項

(1) 環境	Yes/No
1. 騒音・振動等が気になると思いますか。	Yes
2. 工事騒音が周囲に出ると思いますか。	Yes
3. 雨・雪・風が気になると思いますか。	Yes
4. 土砂が落ちてくると思いますか。	No
5. 工事現場には危険な場所がありますか。	No
6. 工事現場には危険な場所がありますか。	No
7. 工事現場には危険な場所がありますか。	No
8. 工事現場には危険な場所がありますか。	No

(2) 安全	Yes/No
1. 作業員が安全に作業できると思いますか。	Yes
2. 作業員が安全に作業できると思いますか。	Yes
3. 作業員が安全に作業できると思いますか。	Yes
4. 作業員が安全に作業できると思いますか。	Yes
5. 作業員が安全に作業できると思いますか。	Yes
6. 作業員が安全に作業できると思いますか。	Yes
7. 作業員が安全に作業できると思いますか。	Yes
8. 作業員が安全に作業できると思いますか。	Yes

WORK 印刷フォーマット: bus250w + SCST + 案内フォーマット 株式会社 J M

修繕計画がなく、改装作業記録がccwebに登録されていない

現地調査計画書

案件ID	210000499	工事名	(見/1/15 個票)小便器洋便器化見積依頼		
S/L・S/L 会社名	福岡SC/北九州ST	記入者	下田 敏広	日付	2021年1月7日

計画	
	
トイレブース増設致します	

作業内容	トイレブース増設工事			
計画	新設・増設			
使用材料	材料名	数量	単位	備考
機械・工具	作業人工			
作業条件				
その他	作業時間	作業場所	作業内容	作業人員

現地調査日 2021年1月7日

写真でやってほしい ☐ YES ☒ NO

坂善隆

坂

株式会社 J M

災害発生状況図(平面図)

案件照会			
案件番号:	210000400	工事番号:	210000400
受付時刻:	2021/01/04 13:12	受付部門:	10 福岡SC
実際受付時刻:	2021/01/04 13:12	受付ユーザ:	J130010 高橋 潤子
受付種別:	修繕受付	管理状況:	作業開始
カネ:	151497	施設番号:	356211
顧客:	門司吉永店	建物所有区分:	S
電話番号:	093-481-8620	住所:	福岡県北九州市門司区大字吉志313-1
地域:	小倉北	開店日:	2014/08/28
依頼者:	川崎株	依頼者役職:	経理担当
緊急度:	通常	店舗タイプ:	C
故障設備:	トイレ前室	修繕箇所:	
受付内容:	(見/1/15 個票)洋便器増設見積依頼		
手配時刻:	2021/01/04 13:17	手配元:	大田 和久(北九州ST_(株)ジッセン)現場
BUZ対象区分:	BUZ対象	担当者:	
受信元区分:		有償無償区分:	有償
到着時刻:	2021/04/15 09:00	完了時刻:	

2021/04/21 08:34	受付部門: JM本部 受付ユーザ: JM事務センター 依頼者: JM事務センター 依頼者役職:	(ヘルスチェック) 完了しました。 氏名: 大田 和久 氏名: 大田 和久 氏名: 大田 和久 氏名: 大田 和久 氏名: 大田 和久
2021/04/21 14:00	受付部門: 福岡SC 受付ユーザ: 高橋 潤一 依頼者: 依頼者役職:	短絡・停電発生 現場監視: 北九州サテライト 大田 和久 13時15分 トイレ天井 軽天工事実施中 撤去した照明の 電線ケーブルの絶縁用ビニルテープが剥け落ち、軽天材に 触れ短絡。高電圧断線 電線切断 13時18分 ブレーカが復旧
2021/04/15 08:12	受付部門: JM本部 受付ユーザ: JM事務センター 依頼者: JM事務センター 依頼者役職:	(ヘルスチェック) 完了しました。 氏名: アライデンキ 新井一喜 氏名: 村上設備 村上 隆 氏名: 江崎サービス 江崎 秀幸 氏名: 大田 和久
2021/04/15 08:37	受付部門: JM本部 受付ユーザ: JM事務センター 依頼者: JM事務センター 依頼者役職:	(ヘルスチェック) 完了しました。 氏名: 江崎サービス 江崎 秀幸 氏名: 北九州サテライト 大田 和久 氏名: 江崎サービス 仙波 正和 氏名: 江崎サービス 白 蓮也
2021/04/15 09:00	受付部門: 福岡SC (北九州S 受付ユーザ: 大田 和久 (北九州 依頼者: 大田 依頼者役職:	作業本日より開始致しました。 本日作業内容 構想設置工事。 江崎がらす3名
2021/04/15 09:12	受付部門: 福岡SC (北九州S 受付ユーザ: 下田 敏広 (北九州 依頼者: 下田 敏広 (北九州 依頼者役職:	案件内容が変更されました。【手配者変更】(F28:FG140038 → F28:FG100023)
2021/04/15 09:37	受付部門: 福岡SC (福岡西S 受付ユーザ: 主塚 由美(福岡西S 依頼者: セブン銀行 高橋株 依頼者役職:	メール不着の為、お電話にて確認 4/19 (月) 13:00~ATM移設で確定したとのこと

災害発生状況図(平面図)

2021/04/12 09:37 問合せ	受付ユーザ: 主藤 田美(福岡西S) 依頼者: セブン銀行 高橋様 依頼者役職:	メール不着の為、お電話にて確認 4/19(月) 13:00～ATM移設で確定したとのこと
2021/04/06 09:57 問合せ	受付部門: 福岡SC(福岡西S) 受付ユーザ: 主藤 田美(福岡西S) 依頼者: セブン銀行 高橋様 依頼者役職:	門司吉布店トイレ増設に伴うATM移設について、建築担当合棟とお話をして、ATM移設の件をご了承頂き、現在アルソック様を手配中とのこと。4/19(月)移設で予定していますが、まだ日程が確定ではないとのこと。遅くとも今週中(4/9)までには決定し、メールにてご連絡をいたしたいと思います。
2021/03/25 23:33 問合せ	受付部門: 福岡SC(福岡西S) 受付ユーザ: 主藤 田美(福岡西S) 依頼者: セブン銀行 高橋様 依頼者役職:	ATM移設について 取次等は、SEJ様から移設申請を提出
2021/03/25 10:33 問合せ	受付部門: 福岡SC(北九州S) 受付ユーザ: 友添 友佐 依頼者: 本村敏幸 依頼者役職:	4月施工予定
2021/03/05 14:05 問合せ	受付部門: 福岡SC(北九州S) 受付ユーザ: 友添 友佐 依頼者: 依頼者役職:	受注金額 ¥2,897,000- (税抜)
2021/03/05 11:39 契約入力	受付部門: サイバクルマゼメント 受付ユーザ: 磯谷 史代 依頼者: 高嶋 四子 依頼者役職:	建築担当・川越様より異議情報のご連絡あり。 異議No. 1280552 決裁日 3/1
2021/02/15 15:45 問合せ	受付部門: サイバクルマゼメント 受付ユーザ: 磯谷 史代 依頼者: 川越様 依頼者役職: 建築担当	正式受注は異議承認後になります
2021/01/15 16:46 顧客見積提出入力	受付部門: 福岡SC 受付ユーザ: 高嶋 四子 依頼者: 高嶋 四子 依頼者役職:	建築担当川越様に見積提出致しました
2021/01/15 13:08 案件内容変更入力	受付部門: 福岡SC 受付ユーザ: 山本 浩司(福岡SC) 依頼者: 山本 浩司(福岡SC) 依頼者役職:	案件内容が変更されました。
2021/01/07 17:36 現地調査完了入力	受付部門: 福岡SC(北九州S) 受付ユーザ: 下田 敏広(北九州) 依頼者: 下田 依頼者役職:	現地調査致しました。
2021/01/07 15:00 現地調査完了入力	受付部門: 福岡SC(北九州S) 受付ユーザ: 下田 敏広(北九州) 依頼者: 下田 依頼者役職:	現地調査予定
2021/01/04 13:12 新規登録(指示中)	受付部門: 福岡SC 受付ユーザ: 高嶋 四子 依頼者: 川越様 依頼者役職: 建築担当	洋便器増設見積依頼(相見積)。洋便器1台→2台への工事。サッシ工事あり。ATM移設は別途工事となるので見積に入れなくてよい。見積提出日: 21年1月15日17時