

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 **三報**)

所 名 大阪 SC 京都ST

発生日時 4 月 22 日 09 時 20 分

報告書作成 4 月 27 日 16 時 00 分

工事名	SE竜王インター店 お会計セルフレジ導入に伴う電源工事	工事番号	217002124	SC.ST長名	佐藤	SC.ST名	京都
発注者	㈱セブン-イレブン・ジャパン	工 期	2021年4月22日	進捗率	100	%	

状


(根本原因)

- ・電工がアース配線処理をしないまま工具での作業を進めていたこと
- ・工具の取扱いにおいて、既存線との接触保護がされないまま作業を進めたこと

(再発予防策)

- ・やむを得ない活線作業においては配線処理・周囲絶縁処置を行い作業を進めること。

災害発生状況図(平面図)

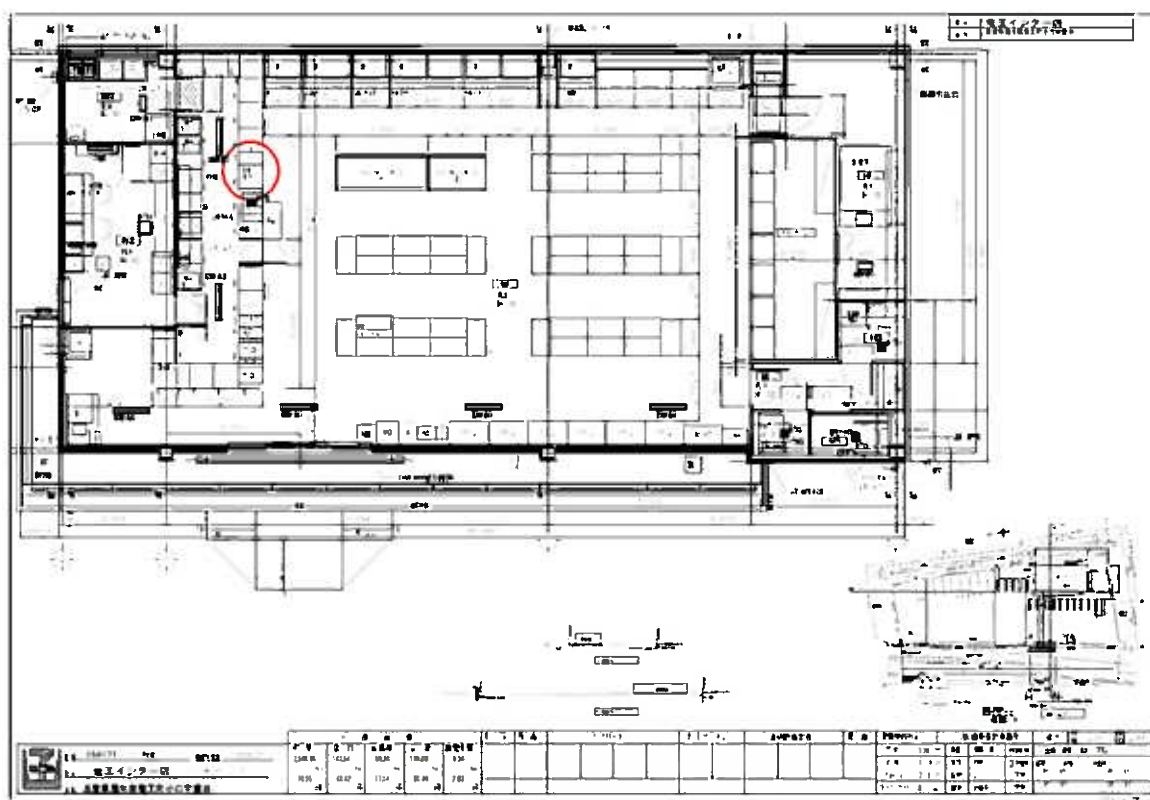


【写真】



再現状況

災害発生状況図(平面図)

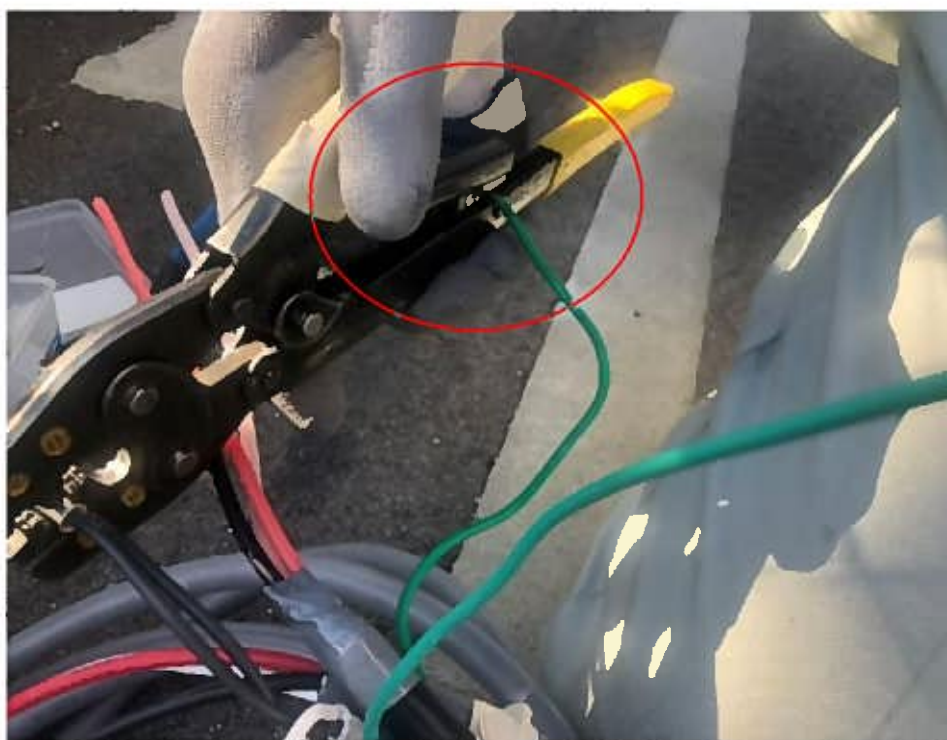

災害発生状況図(平面図)

2021年 4月 23日

大阪 サービスセンター
センター長 佐藤 孝志 殿

会社名
(サテライト
/パートナー) ゲーツエンジニア
リング株式会社

センターFAX 06-6937-2323
Mailアドレス satou.ta@mglabee.com

事業主氏名

秀平 健二



セルフレジ電源工事 停電事故対策会議

2021年4月23日 18:00～

停電事故対策会議の協議事項を社内にて下記職員に

確実に周知致しましたので報告します。

氏名	捺印
萩原 真純	(萩原)
星加 孝則	(星加)
弓削 阿隆	(弓削)
井家 紀之	(井家)
細川 誠	(細川)
島下 良一	(島下)
秀平 浩二	(秀平)
山田 崇	(山田)
斎和田 仁	(斎和田)



4/23 勉強会



4/23 勉強会