

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 **三報**)

所 名 大阪 SC 和泉 ST

発生日時 4 月 22 日 13 時 30 分


報告書作成 4 月 27 日 16 時 00 分

工事名	SE東大阪近江堂2丁目店 お会計セルフレジ導入に伴う電源工事	工事番号	217002862	SC,ST長名	佐藤	SC,ST名	和泉
発注者	株式会社セブン-イレブン・ジャパン	工 期	令和3年4月22日		進捗率	100 %	

状

- (根本原因)
- ・配線端末接触予防の手順を行わずに作業を進めていたこと(周囲の金属を絶縁養生すること)
- (再発予防策)
- ・配線端末は周囲金属に接触しないよう絶縁養生すると共に配線端末も反対に折り曲げ等の処置をする。

災害発生状況図(平面図)

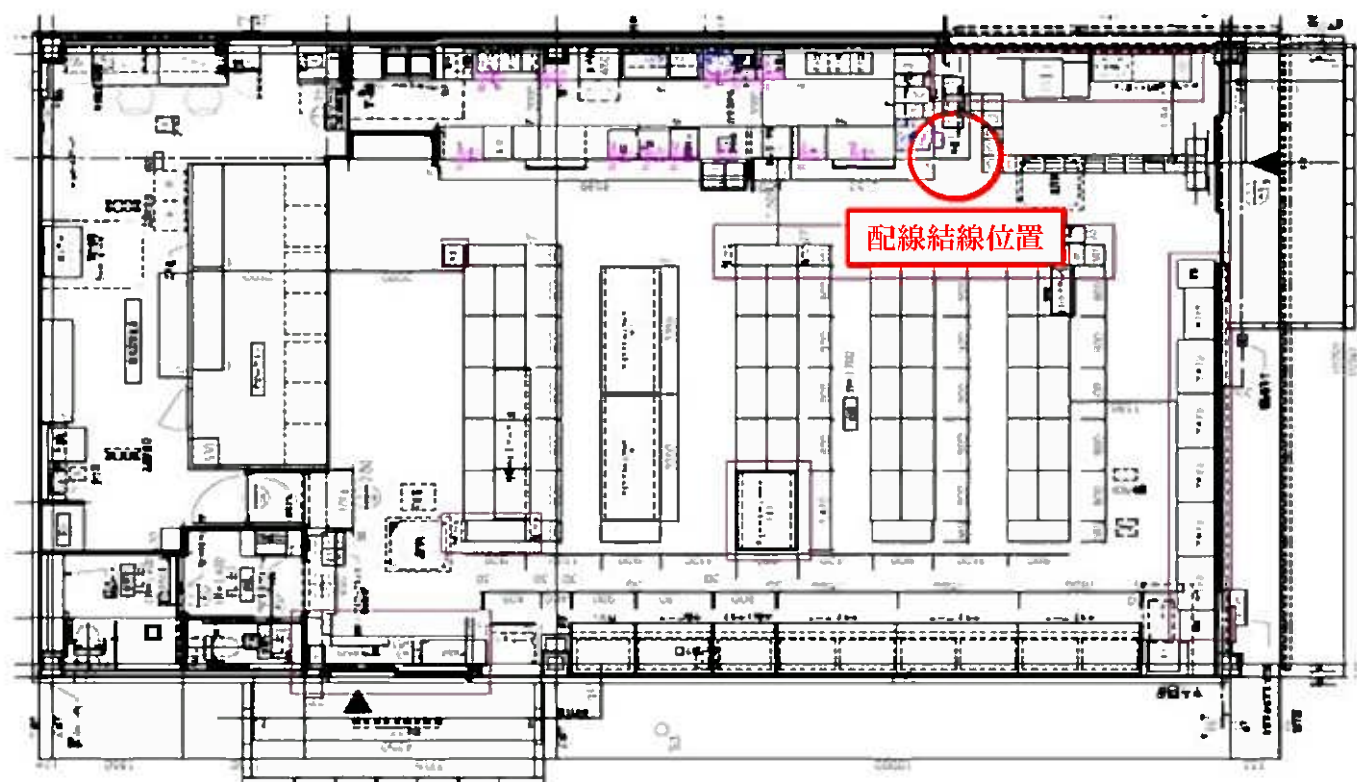

【写真】



カウンター全景



カウンター内配線状況

カウンター内の配線作業において、
周囲の金属部は養生して作業を行う
標準作業をせずに、配線端部を金属
に接触させ短絡、店舗停電を発生さ
せていた。



災害発生状況図(平面図)

2021年 4月 23日

大阪 サービスセンター

センター長 佐藤 孝志 殿

会社名 ケーソーエンジニア
(サテライト / パートナー) リング株式会社

センターFAX 06-6937-2323

Mailアドレス satou.ta@mataben.com

事業主氏名

秀平 健二



セルフレジ電源工事 停電事故対策会議

2021年4月23日 18:00～

停電事故対策会議の協議事項を社内にて下記職員に

確実に周知致しましたので報告します。

氏名	捺印
萩原 真紘	(萩原)
星加 孝則	(星加)
弓削 隆	(弓削)
井家 紀之	(井家)
細川 誠	(細川)
山下 良一	(山下)
秀平 浩二	(秀平)
小田 崇	(小田)
岸和田 仁	(岸和田)



4/23 勉強会



4/23 勉強会