

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 **三報**)

所 名 東京 SC

発生日時 11 月 9 日 7 時 00 分頃

報告書作成 11 月 10 日 20 時 50 分

工事名	西友 小手指店 建物防水工事	工事番号	210030338	SC,ST長名	高橋誠人	SC,ST名	東京SC
発注者	合同会社 西友	工 期	2021年 10月 24日～ 11月 30日	進捗率	15	%	


(根本原因)

・作業計画において養生を含めた期間中の降雨を考慮した計画がされないまま作業が開始されたこと。

(再発防止策)

・降雨の排水処置を先行した作業手順を顧客に承認いただき、工事分割等で作業を進めます。

災害発生状況図(平面図)

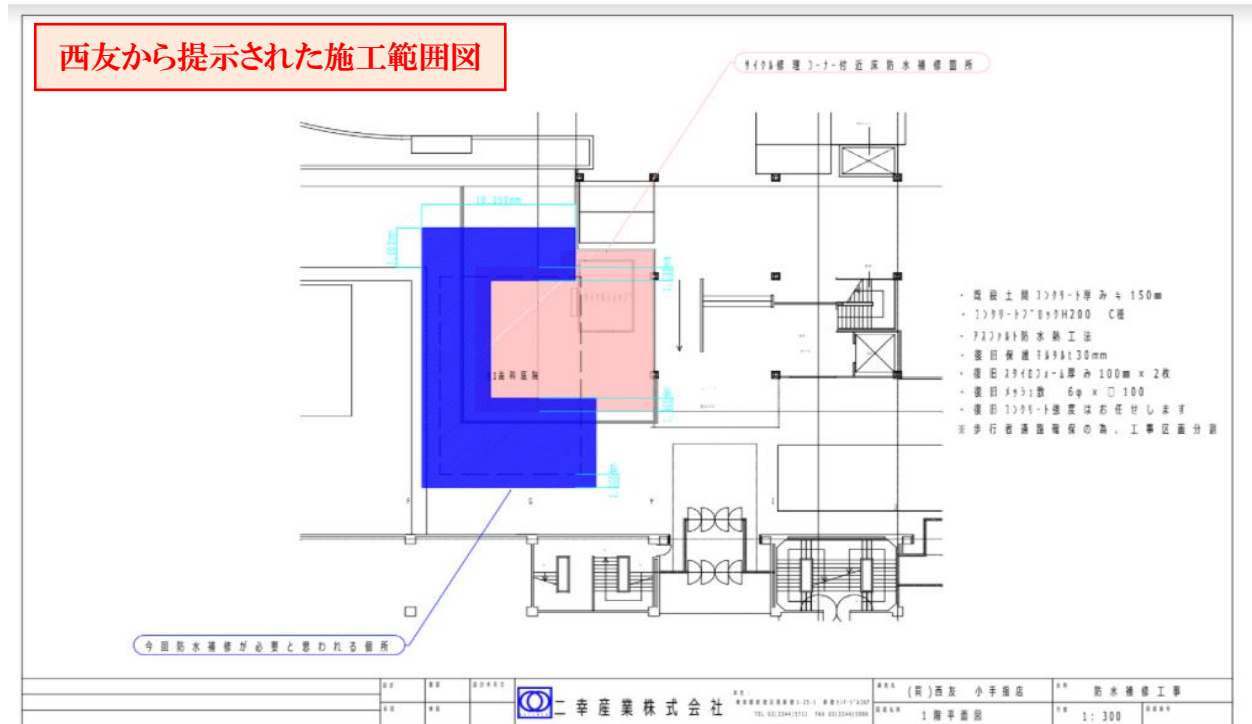

【写真】



災害発生状況図(平面図)



歯科医院 浸水汚損状況



歯科医院 浸水汚損状況



歯科医院 浸水汚損状況



歯科医院 消毒・清掃完

西友 小手指店 テナント(歯科医院)漏水改修工事

JMの本件工事の前に計画されていた漏水改修工

