

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 ・ 二報 ・ **三報**)

所 名 千葉 SC ——— ST


発生日時 11 月 29 日 11 時 50 分頃

報告書作成 12 月 2 日 12 時 40 分

工事名	磯部郵便局 水道漏水修繕工事	工事番号	210093850	SC,ST長名	佐藤啓太	SC,ST名	千葉
発注者	(日本郵便株式会社) 建物オーナー 相模 省吾様	工 期	2021年 11月 15日～1月31日	進捗率	30	%	

状 (根本原因)
・施設責任者へ事前に使用可能な作業用電源を確認する等、作業説明時に連携されていないこと。
(電源コンセントを室内等の既設利用で検討せず不明な外部のコンセントを探していたために発生)
(再発予防策)
・事前の作業説明時に作業用電源等の利用を含めた手順を都度、確認して進めること。

災害発生状況図(平面図)

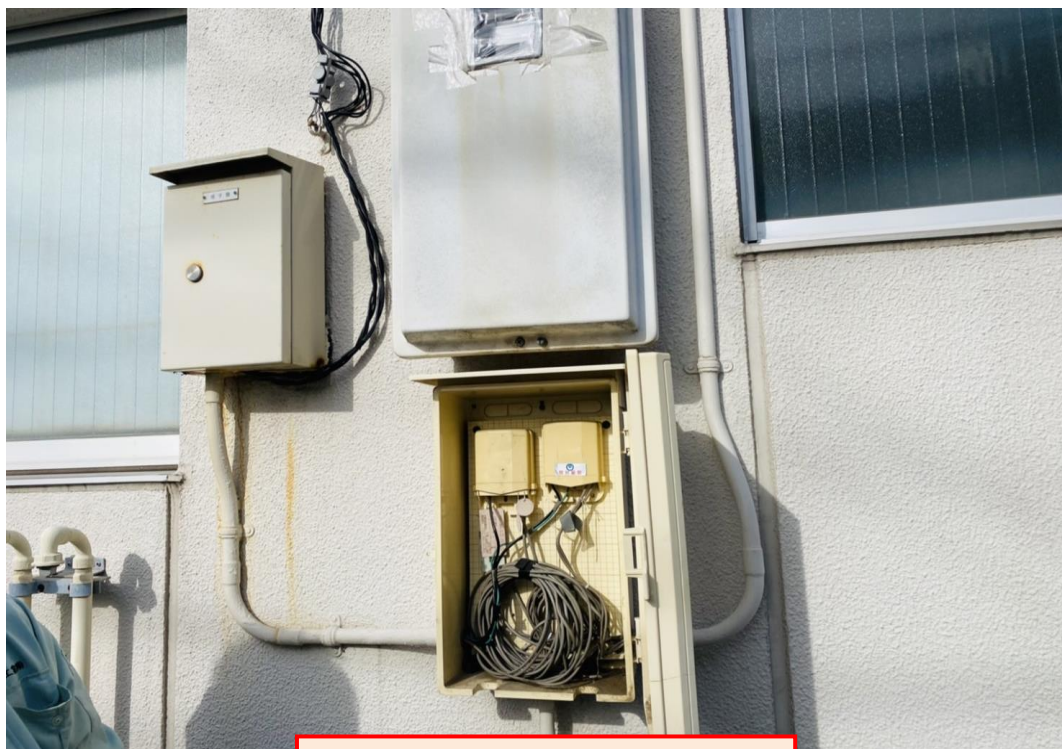

開けようとしたウォールボックス

【写真】



破損させた蓋