



# 災害発生状況図(平面図)

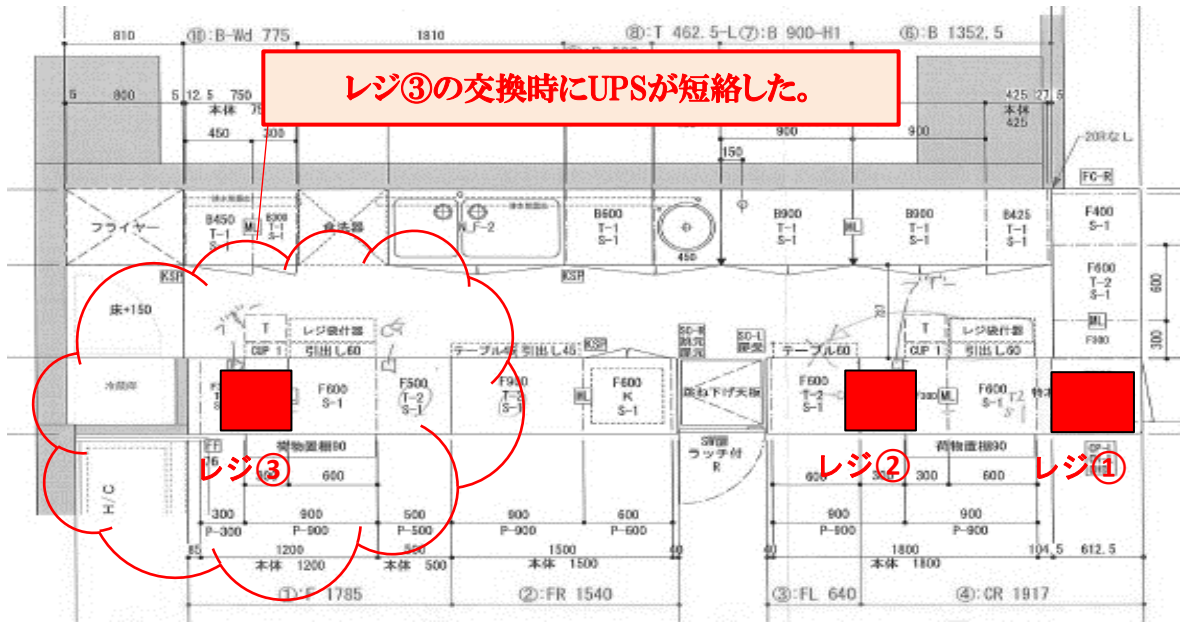

## 【写真】

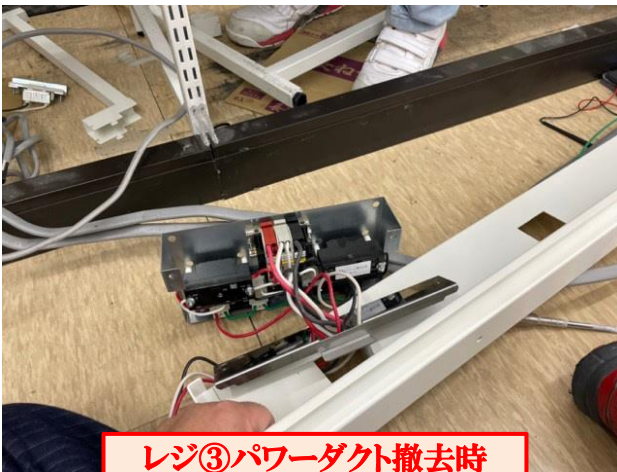

災害発生状況図(平面図)

移動するカウンター上什器の電源は、延長コードで元コンセントに！

4/26追加 **カウンター什器電源の差し込み箇所注意！！** JM

お会計セルフ工事実施時、カウンター什器の電源差し替えを依頼された場合、**電源調査実施の上、コンセント差し込みすること！！**容量不足の場合は、カウンター以外のコンセントを使用することも検討する。対応が難しい場合は店舗にその旨説明する。

注意点


- ①基本、施工中の回路からは取らない
- ②POSレジ回路のパワーダクトから電源を取る場合、「**posレジ・発券機専用**」と記載のあるところに他の什器を差さない。差し込みすると容量オーバーで店舗停電となります。



「posレジ・発券機専用」と記載のあるところに他の什器を絶対に差さない。差した場合、店舗停電します



店舗停電した場合は、分電盤のブレーカ、事務所の無停電装置の電源復旧する。セブン銀行への連絡、カウンター什器の復電・稼働状況を確認すること

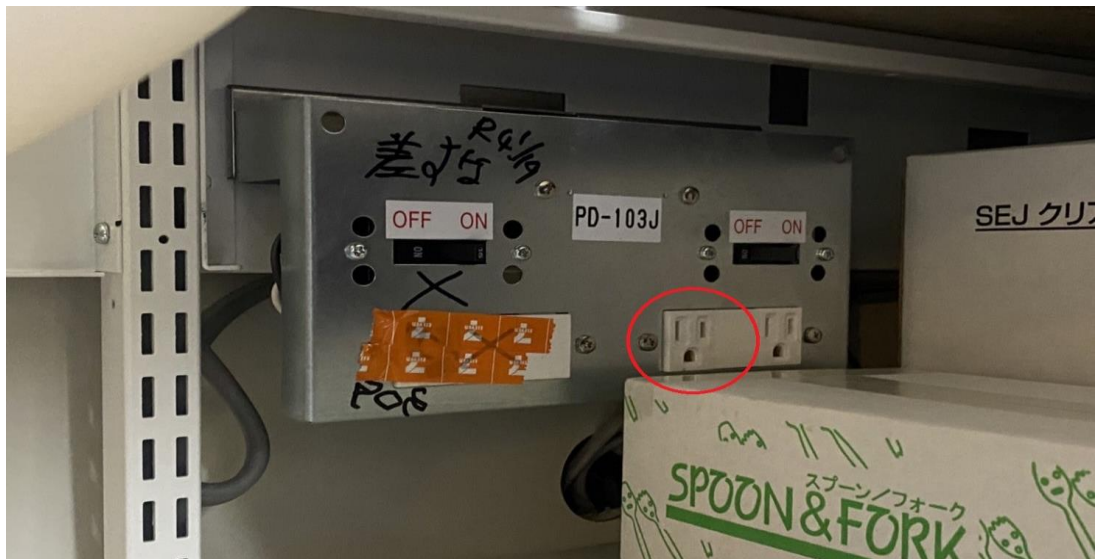

○印：中華まん電源に使用したバックカウンターのコンセント（事故により、UPS電源に接続された回路と判明）  
左のセブンテープ張、マジック表記は、今回の処置で対応